SEWATEK	Piirustuksen sisältö Asennusdetalji Sewatek C-sarja levyrakenteisessa seinässä Palokakomansetti asennetaan porattuun reikään, rakenteen molemmin puolin sisälle.	Pvm 24.7.2020	Detalji SWT-CKe101
		Mittakaava Ei mittakaavassa	Sivu 3 (4)

C-sarjan palokatkomansetti komposiittiputkille

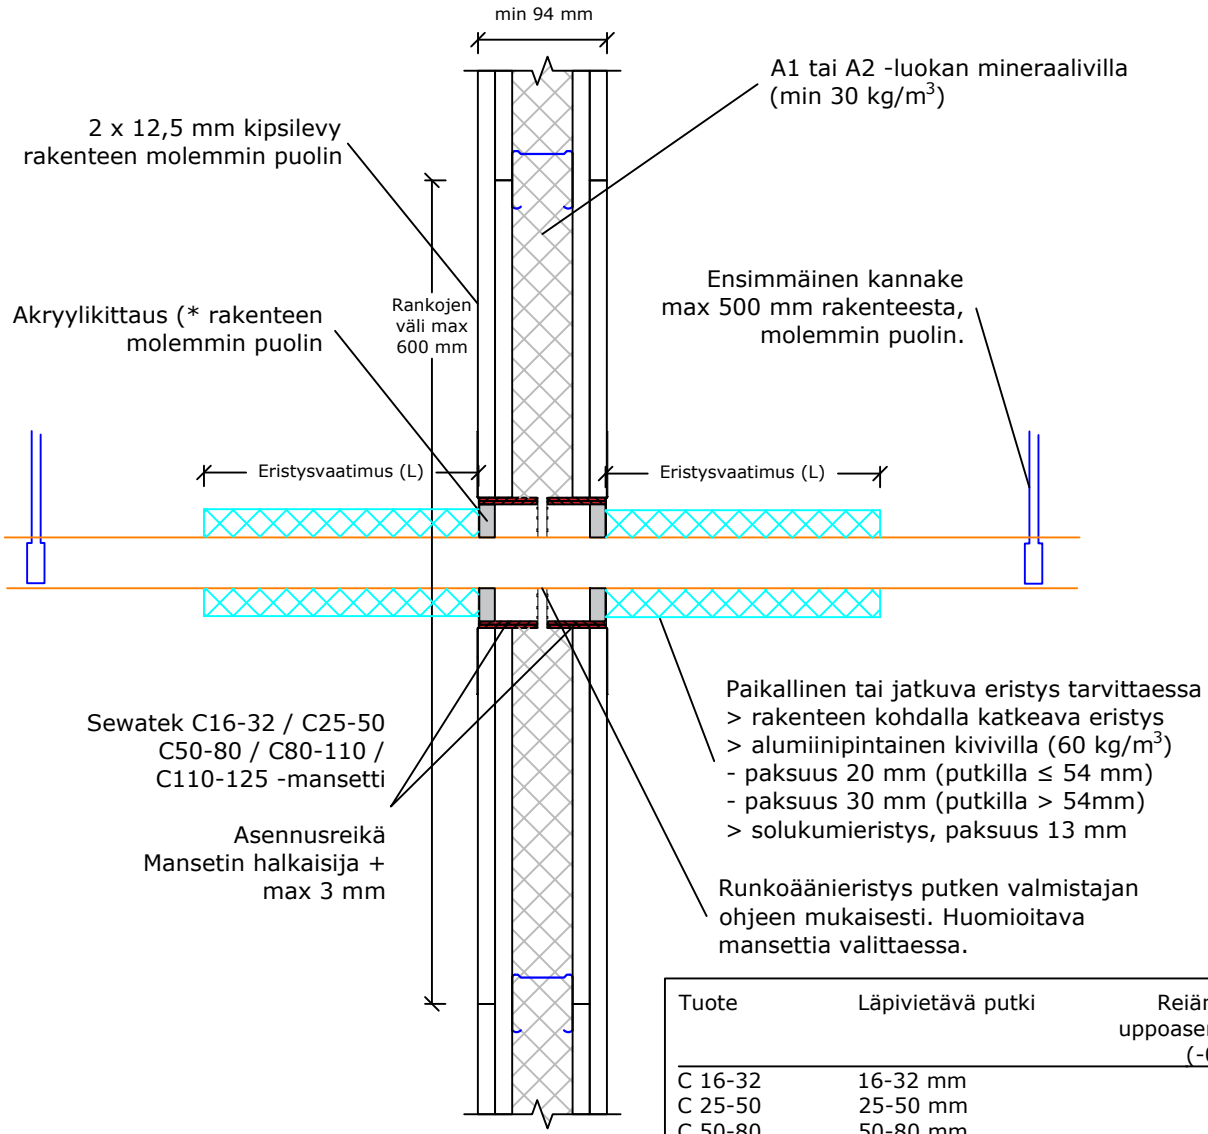

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän koko (Ø) uppoasennuksessa (-0/+3 mm)
C 16-32	16-32 mm	42 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	96 mm
C 80-110	80-110 mm	132 mm
C 110-125	110-125 mm	150 mm

(* ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-20/0260

Komposiittiputket			**Isoleringskrav**			
Putkikoko (max Ø mm)	*TUote*	*min a_2 (mm)*	*Eristä-mätön*	*Paikallinen kivivillaeristys*	*Jatkuva kivivillaeristys*	*Solukumi-eristys*
Comp. 16 - Comp. 32	C 16-32	200	-	-	EI 120	-
Comp. 25 - Comp. 50	C 25-50	200	-	-	EI 120	-
Comp. 50 - Comp. 80	C 50-80	200	-	-	EI 120	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						