


## C-sarjan Muunnospalokatkomansetti muovi ja valurautaputken liitoskohtaan

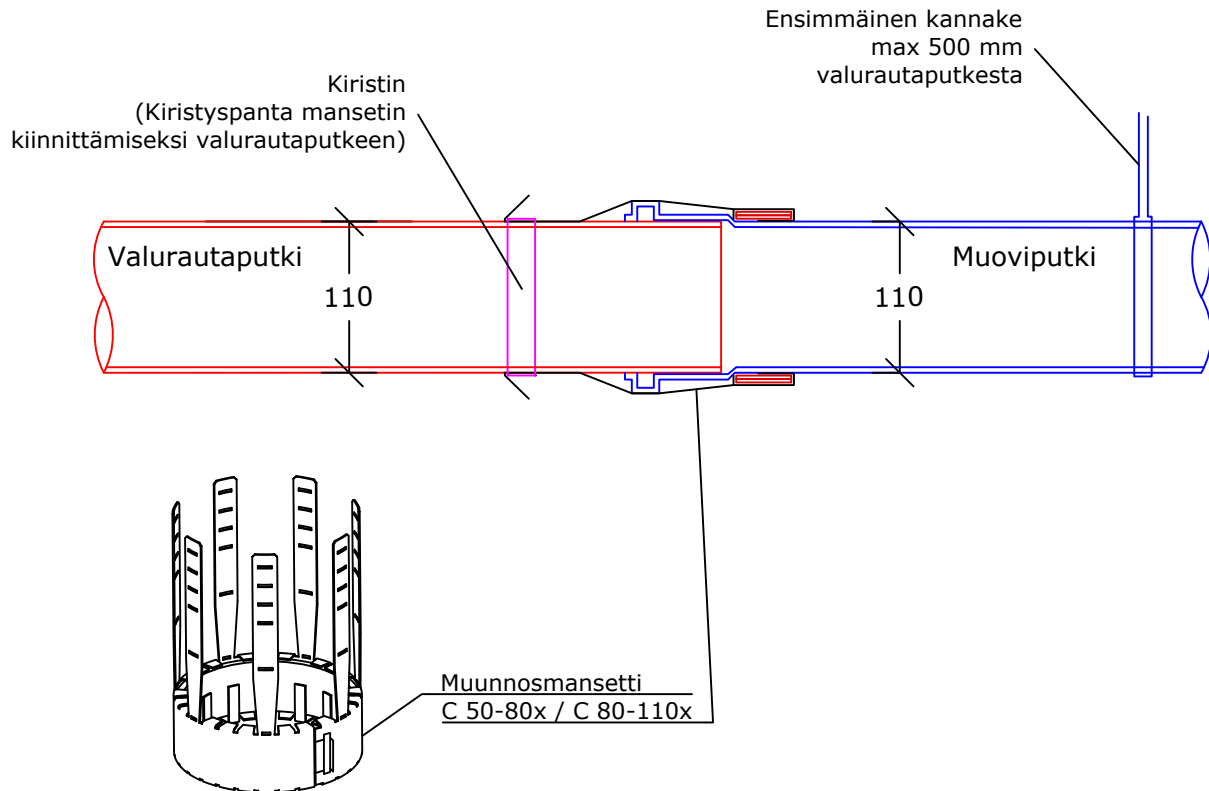

Varmista palokatkojen asennus osastoviiniin seiniin.

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpivietävä putki
C 50-80x	50-80 mm
C 80-110x	80-110 mm

Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Viemäriputkien liitoskohta			Eristysvaatimukset ( <sup>4</sup> paksuus 30 mm (60 kg/m <sup>3</sup> ))			
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Muovi ( $e_n \leq 6,5$ ) / valurauta liitos	C 80-110x / GRPP	200	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)	EI 90 (U/C)
	Muovi ( $e_n \leq 6,5$ ) / valurauta liitos	C 80-110x / GRPP	200	-	-	EI 90 (U/U) ( <sup>4</sup> )	-
Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).							
Polo-Kal 3S - EI 60 (kaikissa yllä olevissa asennustapauksissa) - Eurofins lausunto EUFI29-21004583-T1							
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa							