


Multiläpivienni kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

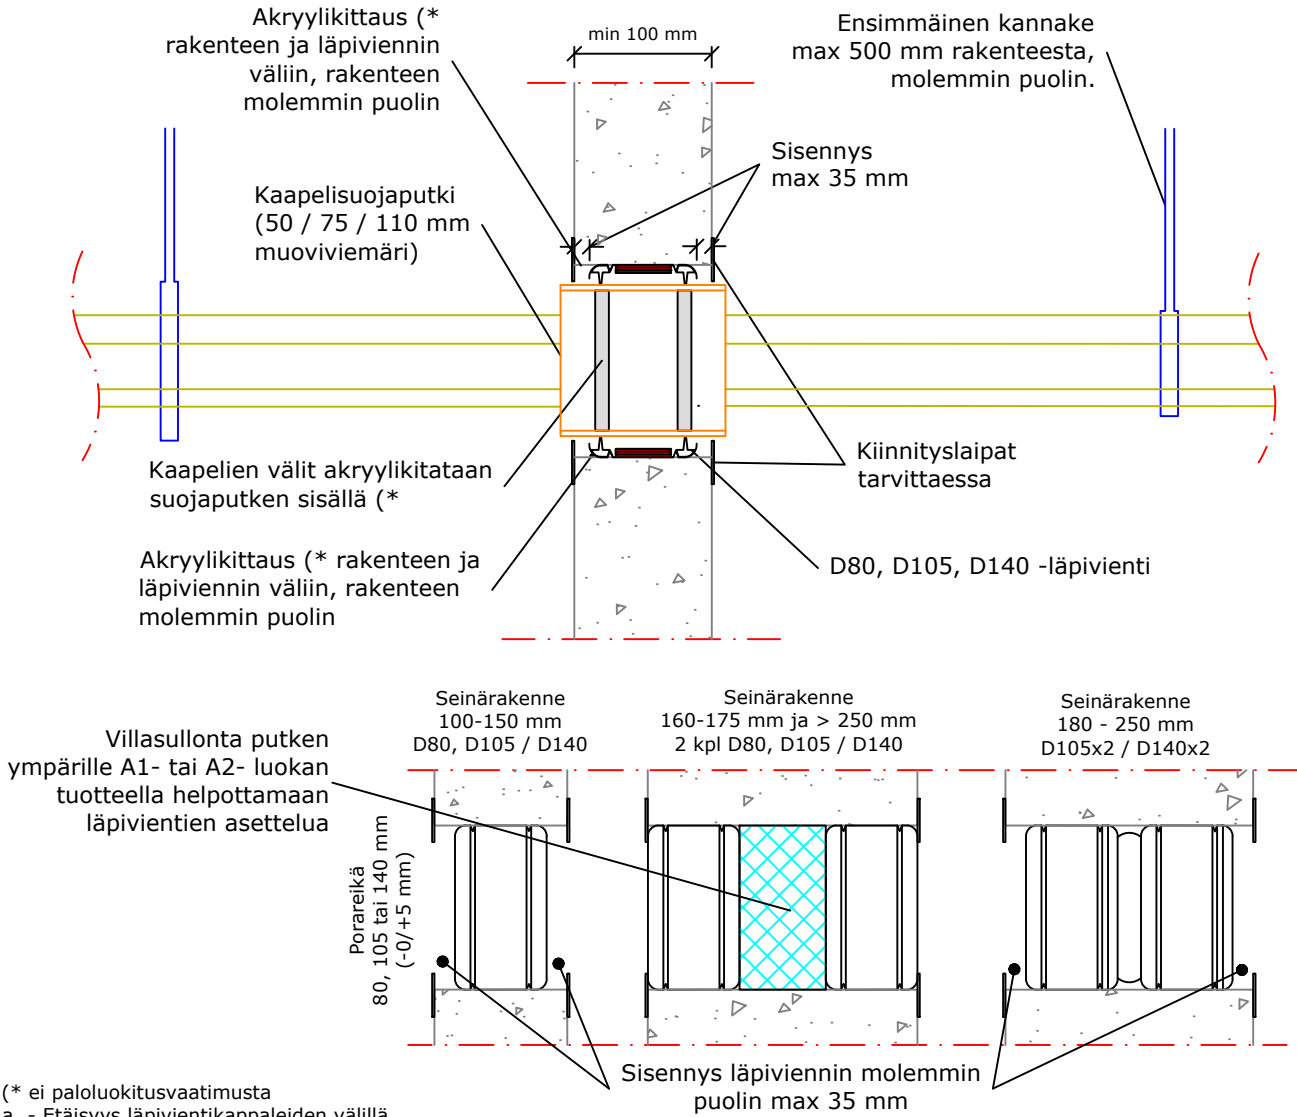

(* ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045	Kaapelit				Eristysvaatimukset			
	Kaapeli / -nippu (max \varnothing mm)	Tuote	a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen kivivilla- eristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Kaapelisuojauputki 50, suurin nippu 47, yksitt. kaapeli max 25	D80	200	280	EI 60	-	-	-
	Kaapelisuojauputki 75, suurin nippu 66, yksitt. kaapeli max 25	D105	200	305	EI 60	-	-	-
	Kaapelisuojauputki 110, suurin nippu 100, yksitt. kaapeli max 25	D140	200	340	EI 60	-	-	-