


D2-sarjan läpivienti kaapeleille

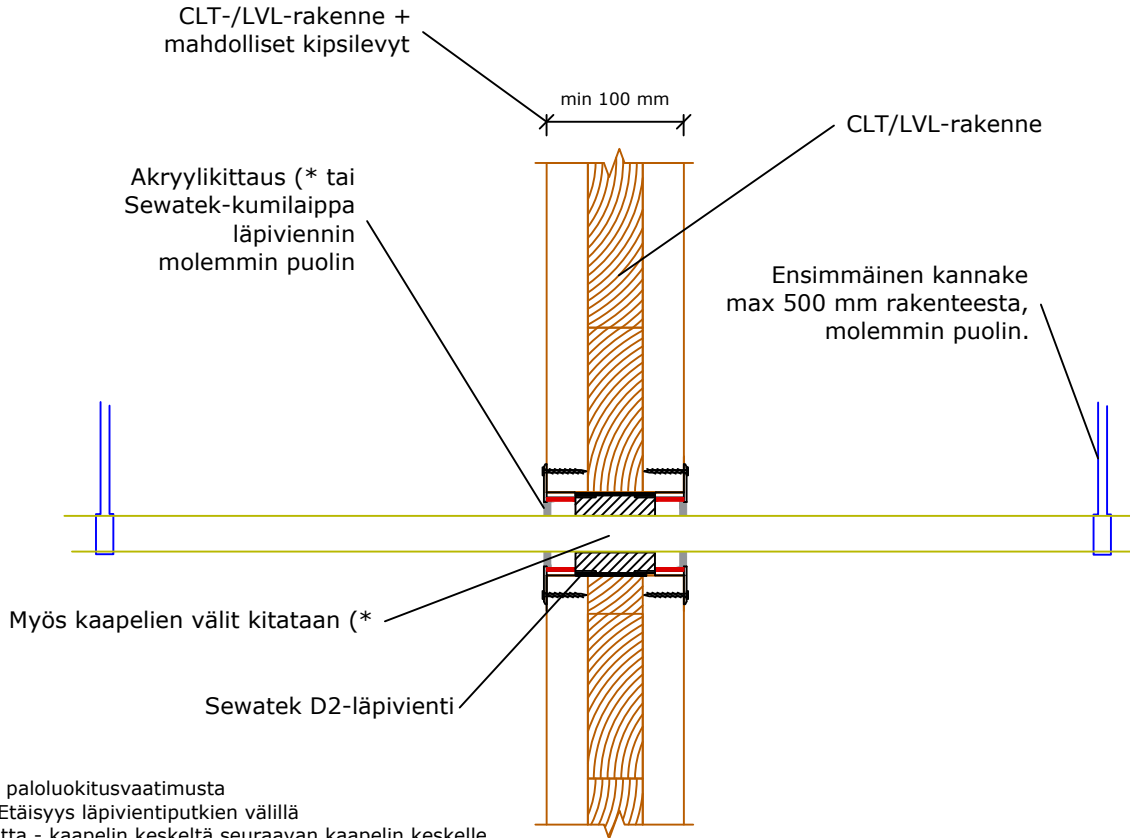

(* ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys läpivientiputkien välillä
 K-mitta - kaapelin keskeltä seuraavan kaapelin keskelle

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Kaapelit				Eristysvaatimukset			
	Kaapeli / -nippu (max \varnothing mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Yksittäinen kaapeli 17	D2-40	60	100	EI 60	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 25	D2-40	60	100	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 22, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-40	60	150	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 40, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-60	60	150	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 54, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-75	60	150	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-90	60	150	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 22, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-40	60	150	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 40, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-60	60	150	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 54, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-75	60	150	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-90	60	150	EI 45	-	-	-