


D2-sarjan läpivienti komposiittiputkille

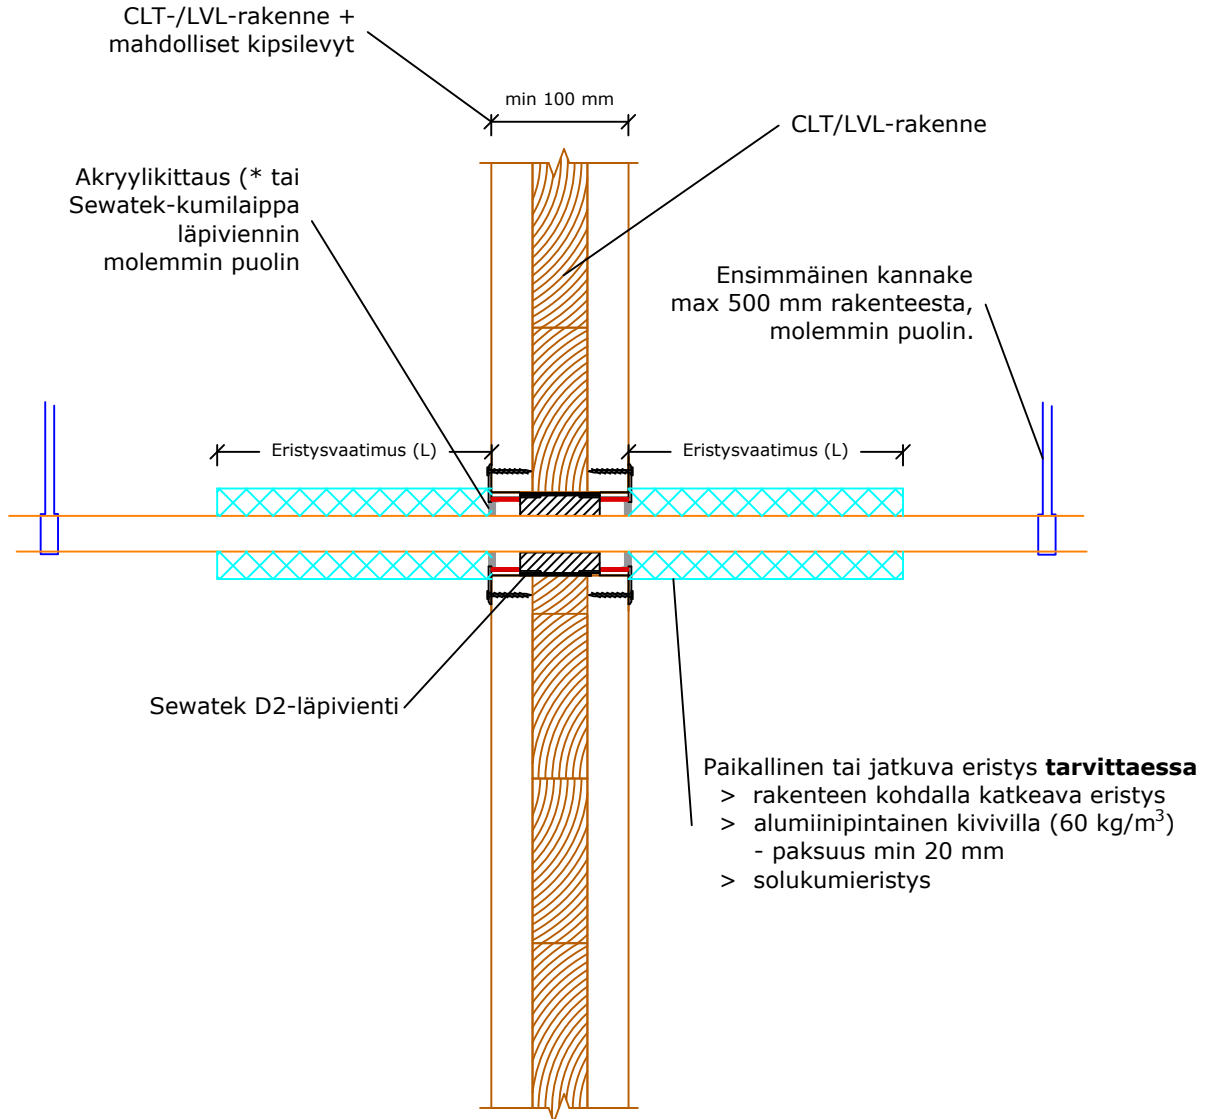

(* ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys läpivientiputkien välillä
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Komposiittiputket				Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min a ₂ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivillaeristys (⁴)	Jatkuva katkeava kivillaeristys	Solukumi- eristys
Comp. 16	D2-40	60	100	EI 30	EI 90	EI 90	EI 30	
Comp. 20	D2-40	60	100	EI 30	EI 90	EI 90	EI 30	
Comp. 25	D2-60	60	120	EI 30	EI 90	EI 90	EI 30	
Comp. 32	D2-60	60	120	EI 30	EI 90	EI 90	EI 30	
Comp. 40	D2-60	60	120	-	EI 90	EI 90	-	
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.								