


## D2-sarjan läpivienti kaapeleille

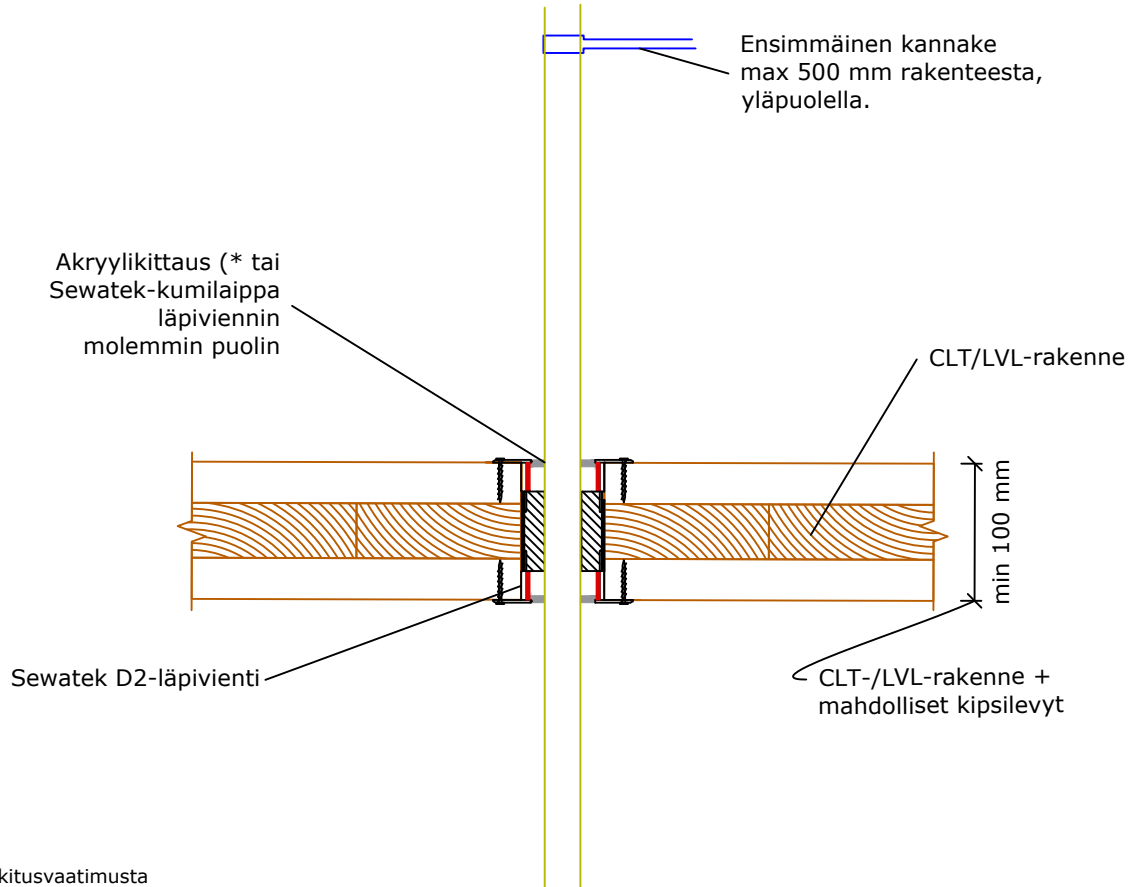

(\* ei paloluokitusvaatimusta

$a_2$  - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - kaapelin keskeltä seuraavan kaapelin keskelle

Ilmaäänieristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Kaapelit				Eristysvaatimukset			
	Kaapeli / -nipput (max Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Yksittäinen kaapeli 17	D2-40	30	70	EI 60	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 22	D2-40	30	70	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 22, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-40	30	70	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 40, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-60	30	90	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 54, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-75	30	105	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-90	30	120	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 22, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-40	30	70	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 40, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-60	30	90	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 54, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-75	30	105	EI 45	-	-	-