


D2-sarjan läpivienti komposiittiputkille

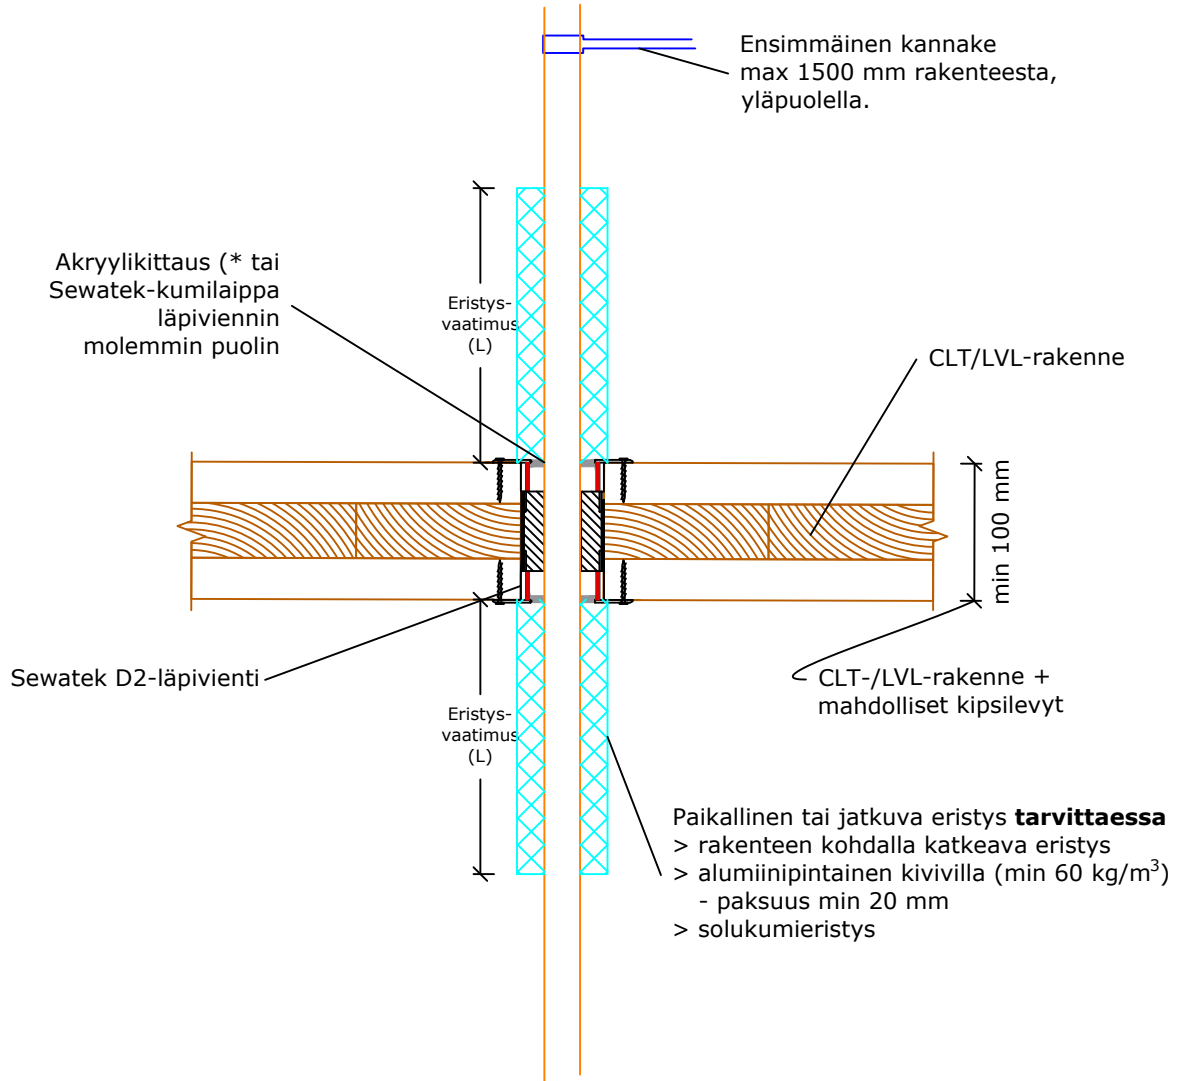

(* ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Komposiittiputket				Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys (⁴)	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Comp. 16	D2-40	30	70	EI 45	EI 60	EI 60	EI 45
	Comp. 20	D2-40	30	70	EI 45	EI 60	EI 60	EI 45
	Comp. 25	D2-60	30	90	EI 45	EI 60	EI 60	EI 45
	Comp. 32	D2-60	30	90	EI 45	EI 60	EI 60	EI 45
	Comp. 40	D2-60	30	90	-	EI 60	EI 60	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.								