


D2-sarjan läpivienti kaapeleille

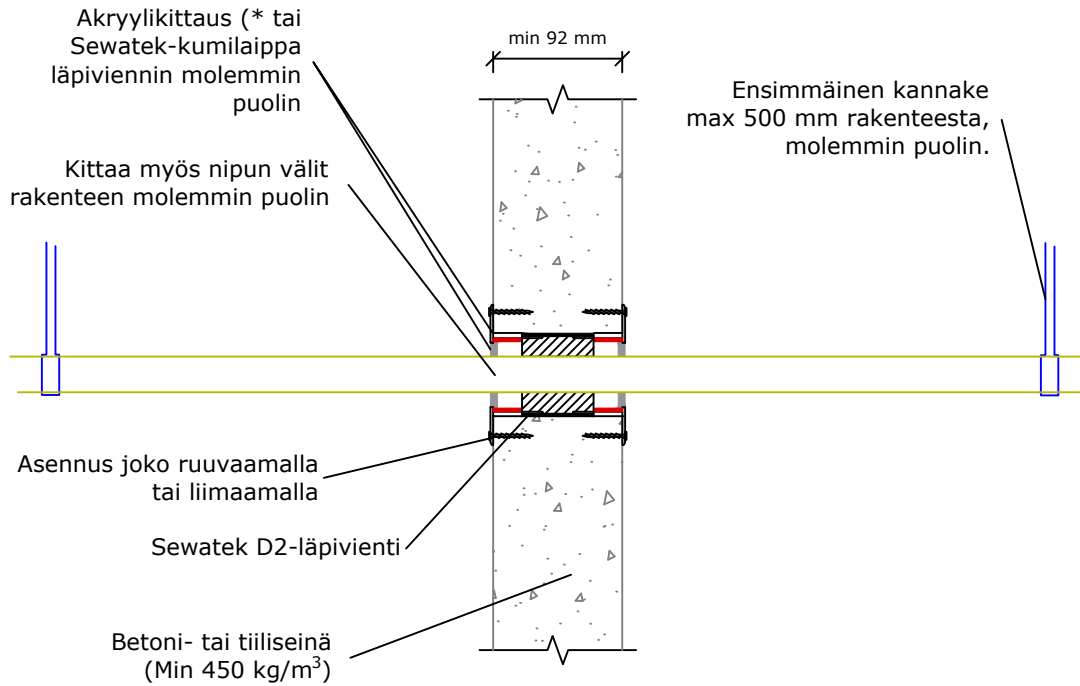

(* ei paloluokitusvaatimusta

a₂ - Etäisyys porareikien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kaapelit				Eristysvaatimukset			
	Kaapeli / -nippu (max Ø mm)	Tuote	min a ₂ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Yksittäinen kaapeli 22	D2-40	200	240	EI 120	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 25	D2-60	28	88	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 22, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-40	28	68	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 40, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-60	28	88	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 54, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-75	28	103	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 25	D2-90	28	118	EI 60	-	-	-
	Kaapelisuoja-putki 20, suurin nippu 17, suurin yksittäinen kaapeli 17	D2-40	200	240	EI 90	-	-	-
	Kaapelisuoja-putki 40, suurin nippu 37, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-60	200	260	EI 90	-	-	-
	Kaapelisuoja-putki 50, suurin nippu 47, suurin yksittäinen kaapeli 22	D2-75	200	275	EI 90	-	-	-