H-sarjan läpivienti palokatkonauhalla kaapeleille

(Rakenne min 150 mm)

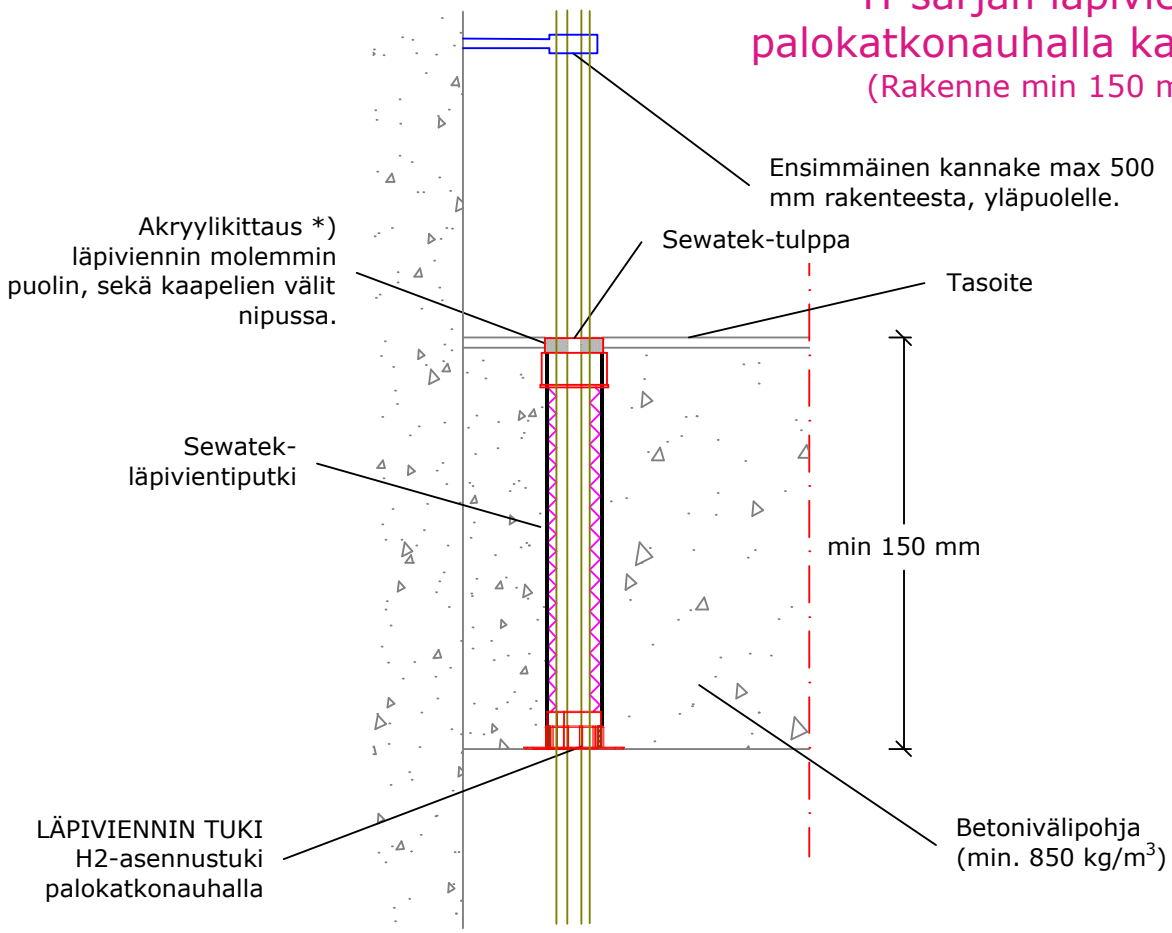

*) ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientiputkien välillä
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys n. 1 dB betonirakenteessa Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (15.3.2023)	Kaapelit (suojaputkessa tai ilman)				Eristysvaatimukset (mm)			
	Kaapelikoko (max Ø mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eristä-mätön	Paikallinen kivivilla-eristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solu-kumi-eristys
	Rakenne min 150 mm							
	Yksittäinen kaapeli 22	H2-40	30	70	EI 90	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 25	H2-60	10	70	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 22, yksitt. kaapeli max 17	H2-40	10	50	EI 90	-	-	-
	Kaapelinippu 40, yksitt. kaapeli max 17	H2-60	10	70	EI 90	-	-	-
	Kaapelinippu 40, yksitt. kaapeli max 22	H2-60	30	90	EI 90	-	-	-
	Kaapelinippu 54, yksitt. kaapeli max 22	H2-75	30	105	EI 90	-	-	-
	Kaapelinippu 66, yksitt. kaapeli max 22	H2-90	30	120	EI 90	-	-	-
	Kaapelinippu 54, yksitt. kaapeli max 25	H2-75	10	85	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 66, yksitt. kaapeli max 25	H2-90	10	100	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu muovisessa suojaputkessa tai ilman							