


## Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille (Rakenne min 100 mm)

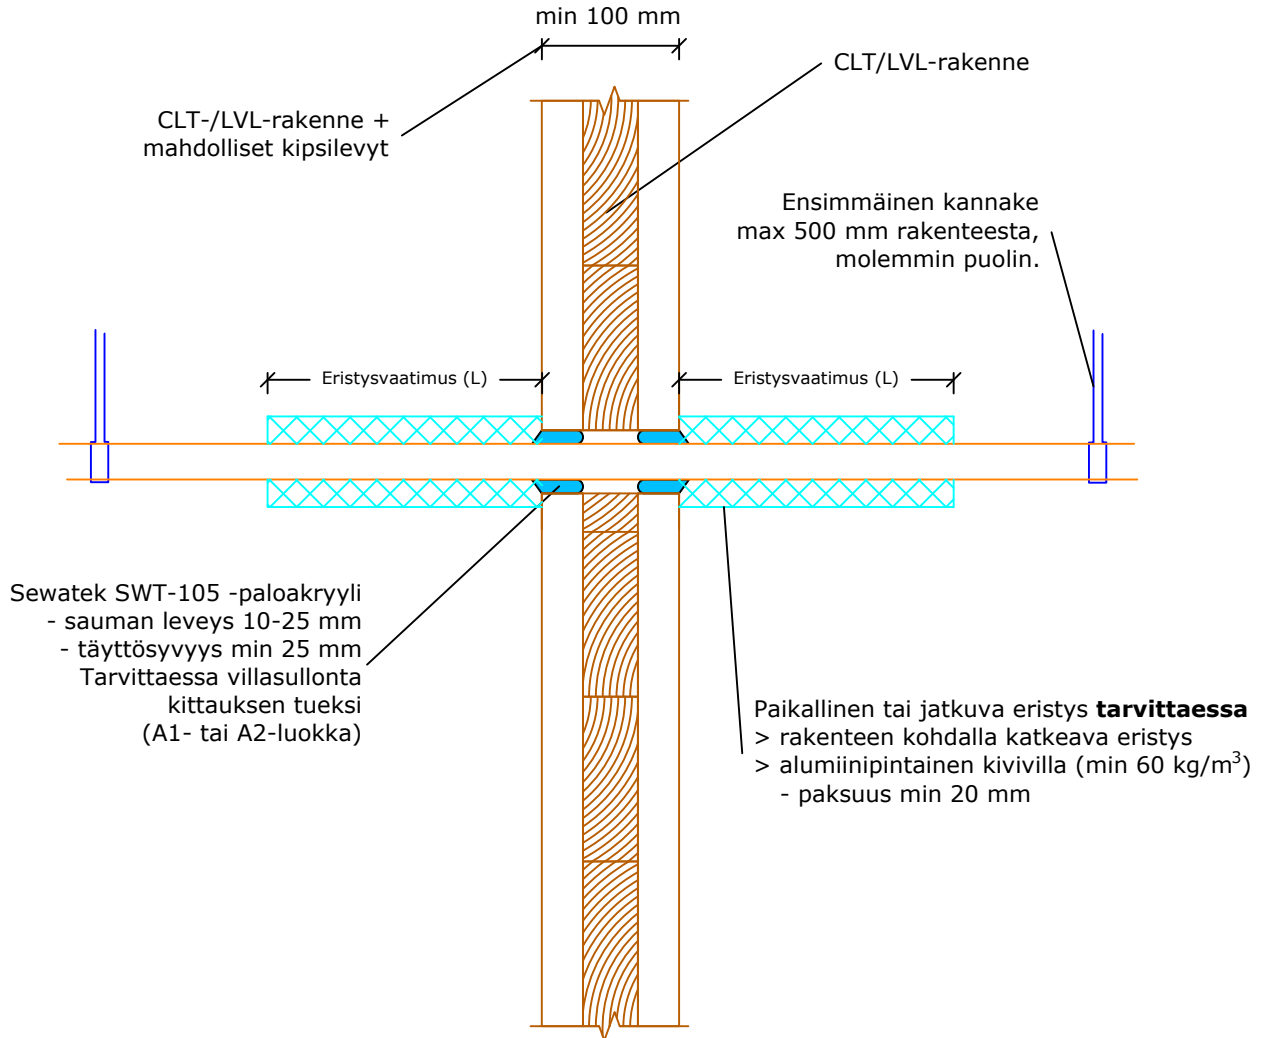

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyyden $R_w$ : Heikennys 0-2 dB	Kupariputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Cu 42	60	-	-	EI 90	-
ETA-20/0260 (31.8.2021)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>					