


Sewatek SWT-105 -paloakryyli ilmanvaihtokanaville (Rakenne min 100 mm)

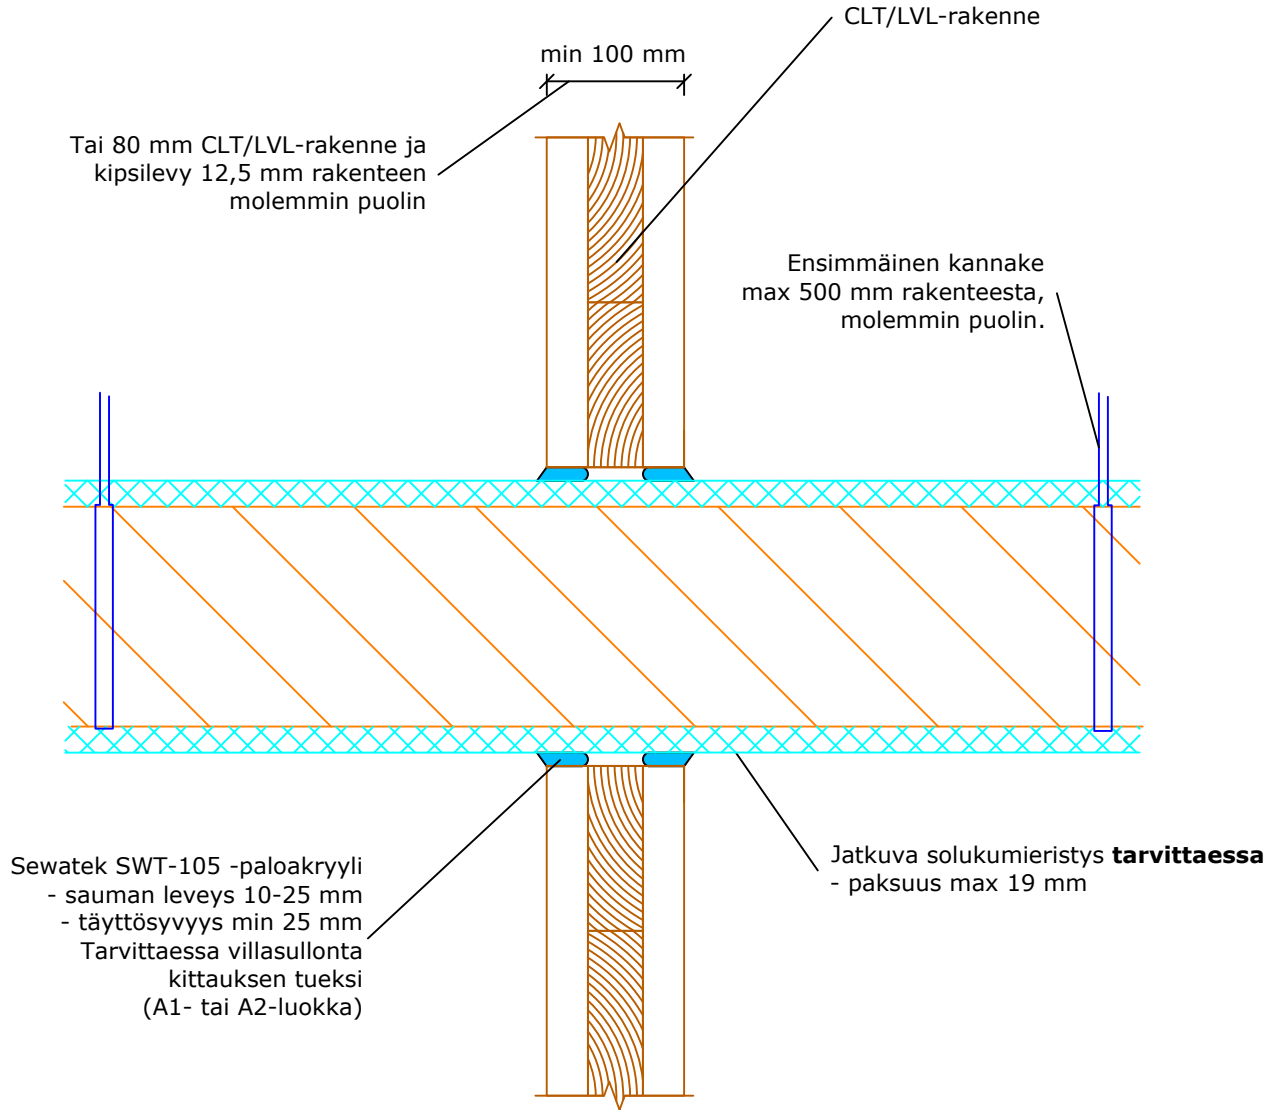

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB CLT-rakenteessa	Ilmanvaihtokanavat		Eristysvaatimukset			
	Kanavakoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva kivivillaeristys	Jatkuva solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Kierresaumakanava 160 (s=0,5 mm)	200	E 90	-	-	E 90
Testattu EN 1366-3:n mukaan. IV-kanava ei kuulu testistandardin piiriin.	Kanavan eristys sekä palorajoittimet IV-suunnitelman mukaan					
	Paloakryylin SWT-105 ETA-arviointi ETA-20/0260 (31.8.2021)					