


Sewatek SWT-105 -paloakryyli sinkityille teräsputkille Katkeava eristys (Rakenne min 100 / 150 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

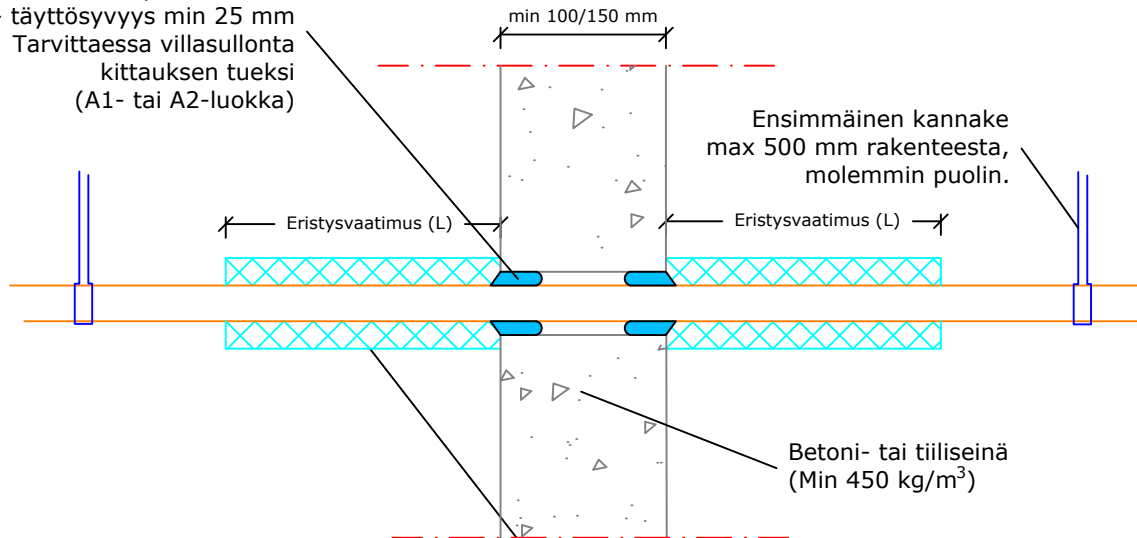

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
 > rakenteen kohdalla **katkeava** eristys
 > alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m³)
 - paksuus min 20 mm (putkilla < 54 mm)
 - paksuus min 30 mm (putkilla ≥ 54 mm)

a₂ - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Sinkityt teräsputket		Eristysvaatimus (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a ₂ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeava eristys					
	Rakenne min 100 mm					
	FeZn 42	58	-	EI 60 (⁴)	EI 60	-
	FeZn 54	60	-	-	EI 60	-
	Rakenne min 150 mm					
	FeZn 42	58	-	EI 90 (⁴)	EI 90	-
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.					