


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kaapelille (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

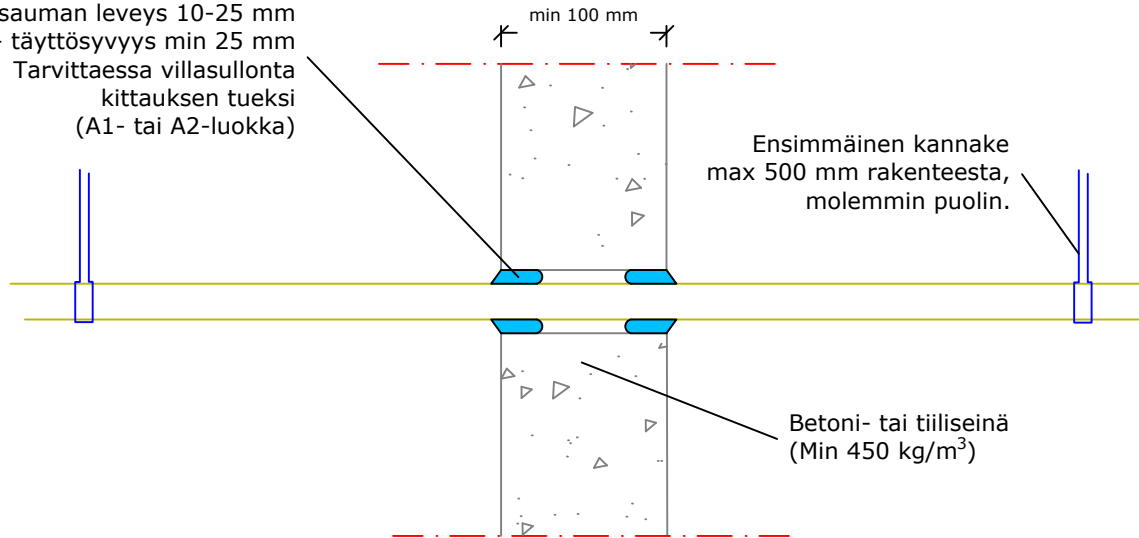

Ensimmäinen kannake
 max 500 mm rakenteesta,
 molemmin puolin.

Betoni- tai tiiliseinä
 (Min 450 kg/m³)

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kaapelit		Eristysvaatimukset			
	Kaapelikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapeliniippu 100, yksitt. kaapeli max 25	30	EI 60	-	-	-
ETA-20/0260 (31.8.2021)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien kaapelien kanssa.</i>					
	<i>Kaapelit suojaputkessa tai ilman</i>					