


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille Katkeamaton eristys (Rakenne min 150 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 25 mm
Tarvittaessa villasullonta
kittauksen tueksi
(A1- tai A2-luokka)

Ensimmäinen kannake
max 1500 mm rakenteesta,
yläpuolella.

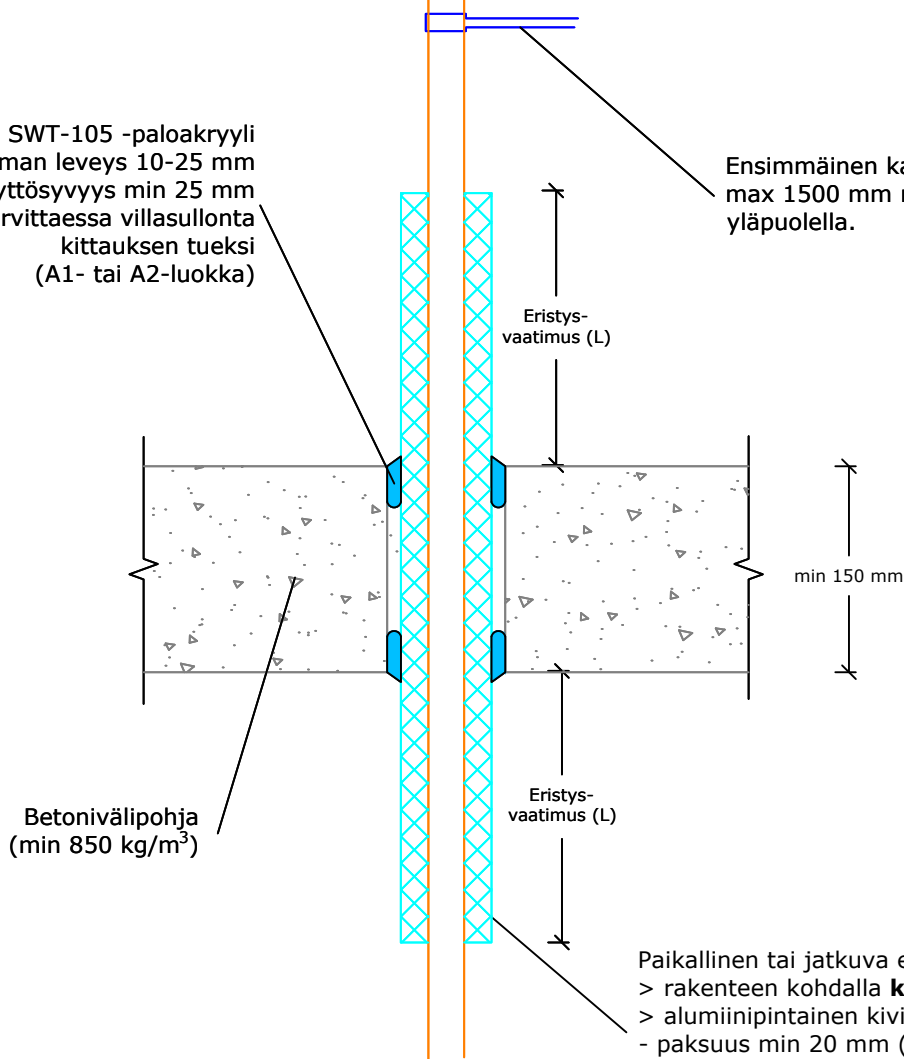

Betonivälipohja
(min 850 kg/m³)

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla **katkeamaton** eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m³)
- paksuus min 20 mm (putkilla < 54 mm)
- paksuus min 30 mm (putkilla ≥ 54 mm)
> solukumieristys, paksuus 13 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kupariputket		Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeamaton eristys					
	Cu 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	Cu 42	48	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	Cu 89	200	-	-	EI 120	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						