


Sewatek SWT-105 -paloakryyli ilmanvaihtokanavalle Katkeamaton eristys (Rakenne min 150 mm)

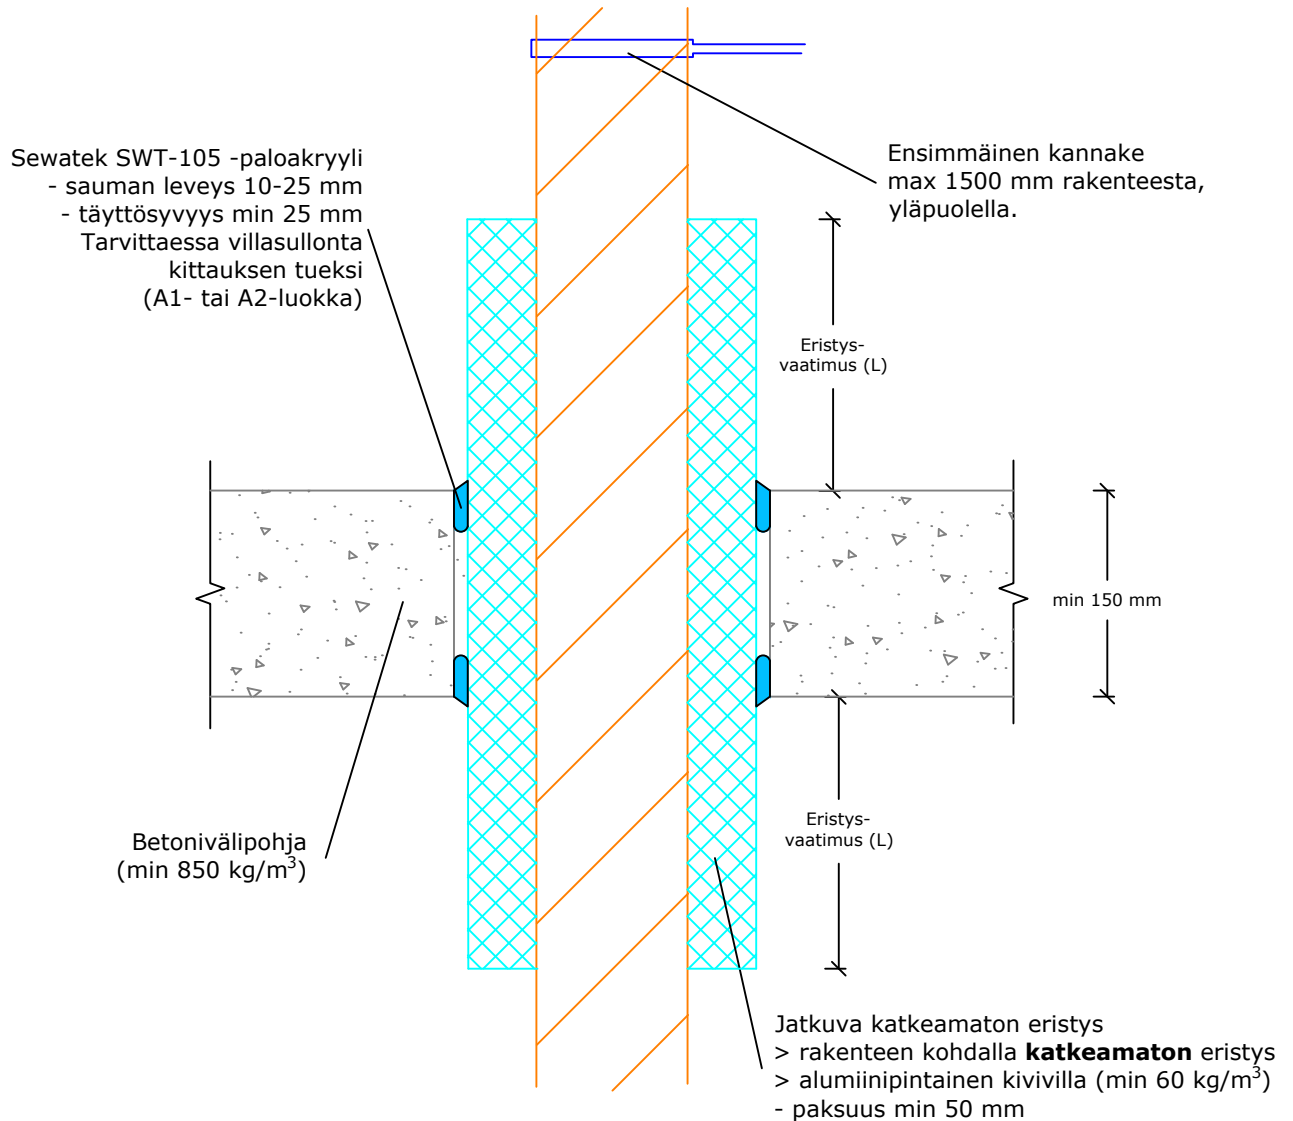

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Ilmanvaihtokanava		Eristysvaatimukset			
	Kanavakoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen katkeamaton kivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Katkeamaton eristys					
Testattu EN 1366-3:n mukaan. IV-kanava ei kuulu testistandardin piiriin.	Kierresaumakanava 160 (s=0,5 mm)	200	-	-	EI 90	-
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien kanavien kanssa.					
	Kanavan eristys sekä palorajoittimet IV-suunnitelman mukaan					
	Paloakryylin SWT-105 ETA-arviointi ETA-20/0260 (31.8.2021)					