


Sewatek SWT-105 -paloakryyli PEX-putkille Katkeava eristys (Rakenne min 150 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

Betonivälipohja
 (min 850 kg/m³)

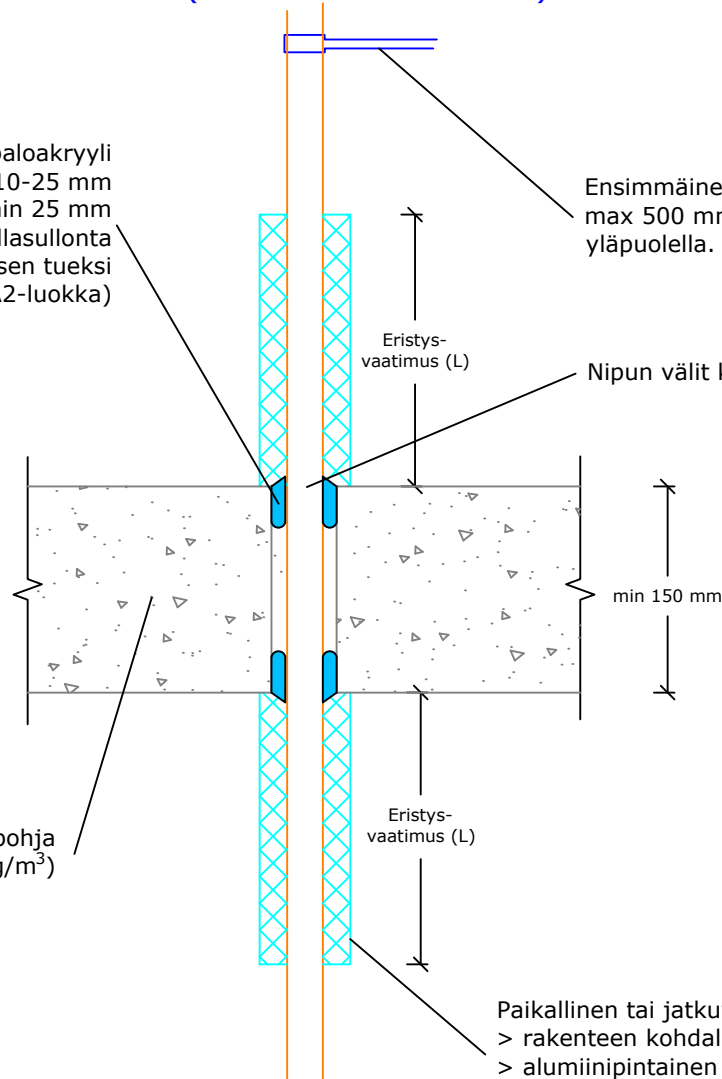

Ensimmäinen kannake
 max 500 mm rakenteesta,
 yläpuolella.

Nipun välit kitataan

min 150 mm

Eristys-
 vaatimus (L)

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
 > rakenteen kohdalla **katkeava** eristys
 > alumiinipintainen kivivilla
 > solukumieristys

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	PEX-putket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeava eristys					
	PEX 28 / sp. 28 ($e_n=2,5$)	30	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-nippu 84, yksittäinen max PEX 28 / sp. 28	30	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						