


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kaapeleille (Rakenne min 150 / 200 mm)

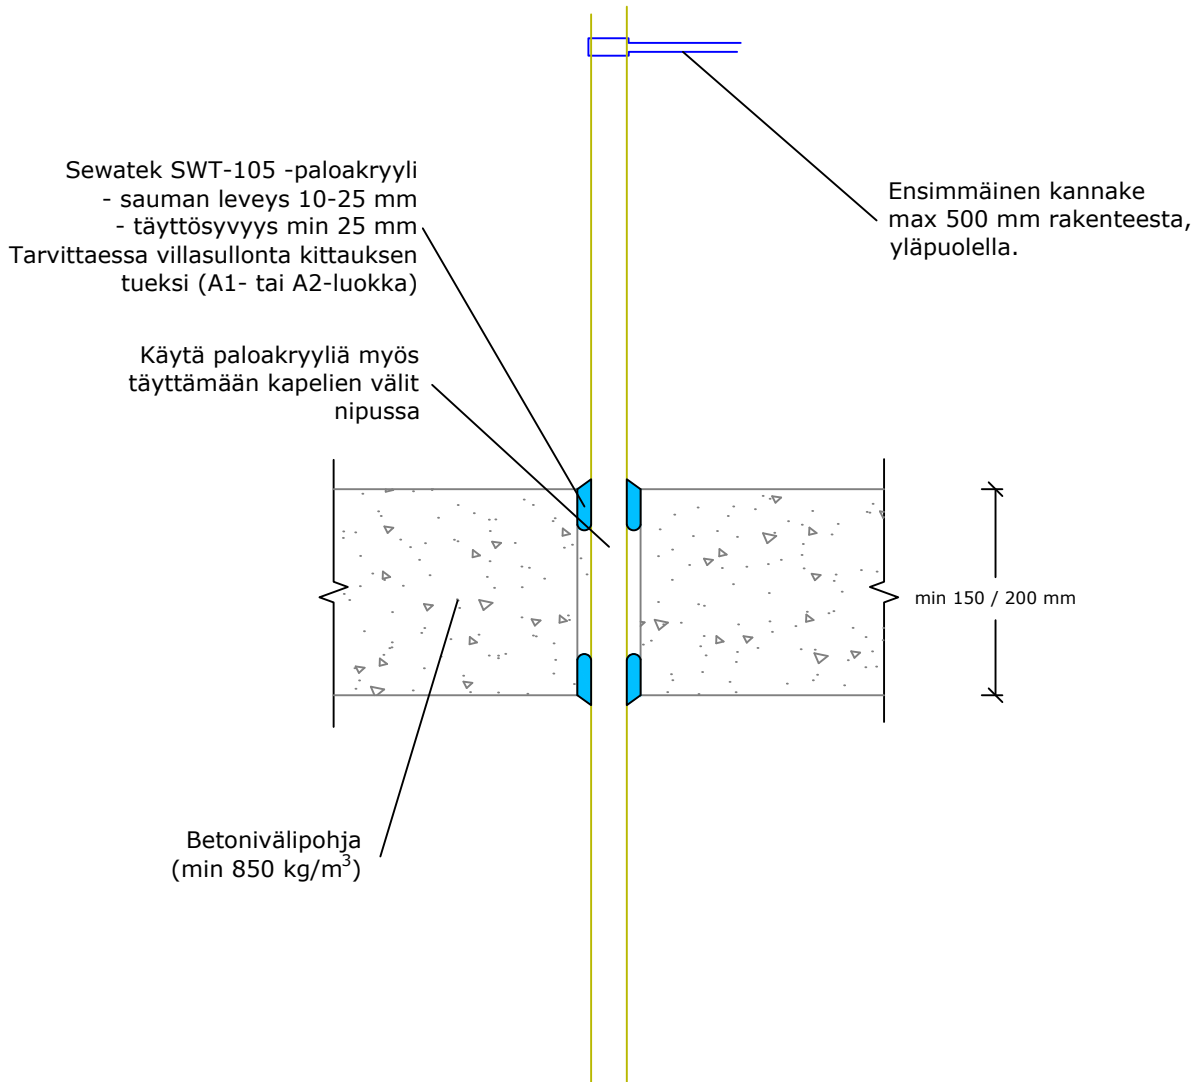

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kaapelit		Eristysvaatimukset			
	Kaapelikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Rakenne min 150					
	Kaapeli 25	10	EI 60	-	-	-
	Kaapeliniippu 100, yksitt. kaapeli max 25	10	EI 60	-	-	-
	Rakenne min 200					
	Kaapeli 21	30	EI 90	-	-	-
	Kaapeliniippu 63, yksitt. kaapeli max 21	30	EI 90	-	-	-
Kaapelit suojaputkessa tai ilman						