


Multiäpivienti kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

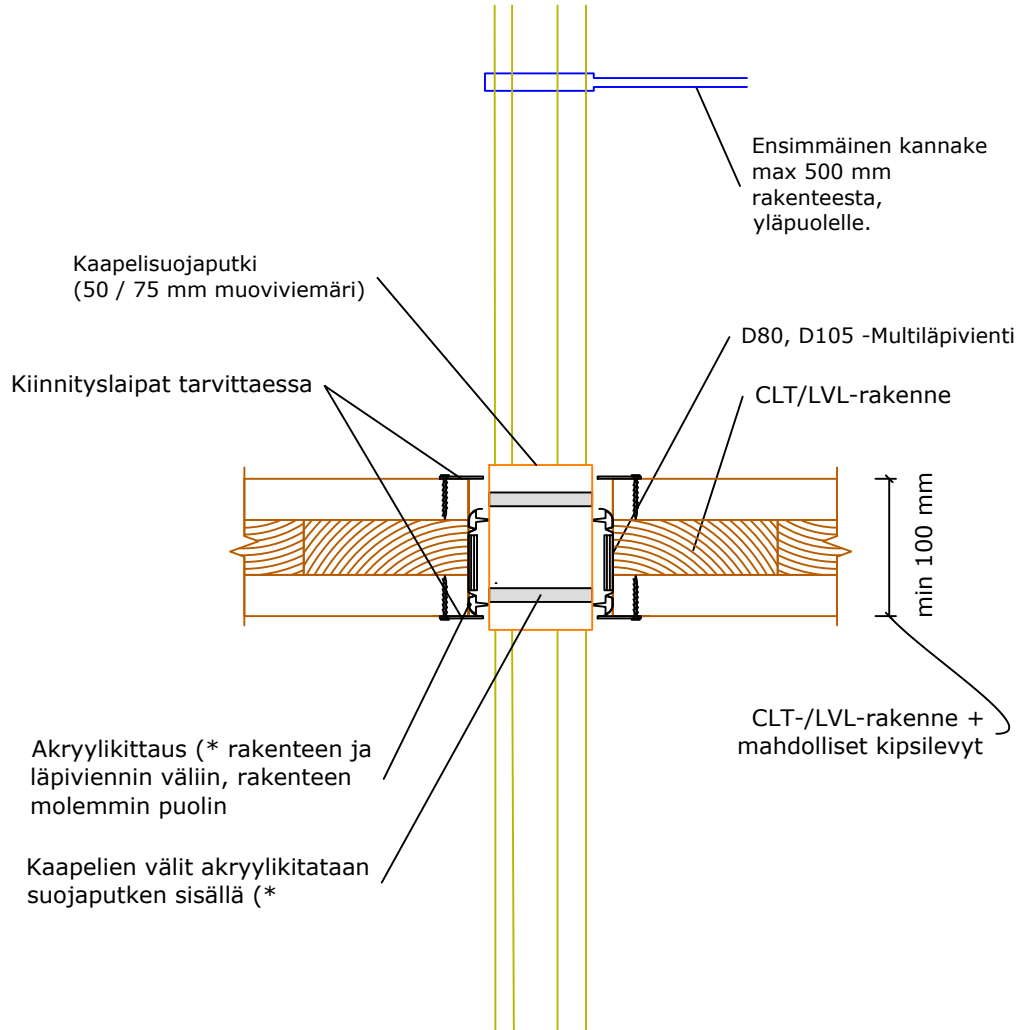

(* ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Kaapelit				Eristysvaatimukset		
	Putkikoko (\varnothing mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eistämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
	Kaapelisuoja putki 50, suurin nippu 47, suurin yksittäinen kaapeli 22	D80	30	110	EI 60	-	-
	Kaapelisuoja putki 75, suurin nippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 22	D105	30	135	EI 60	-	-