


S-sarjan läpivienti sinkityille teräsputkille (Seinärakenne min 100 mm)

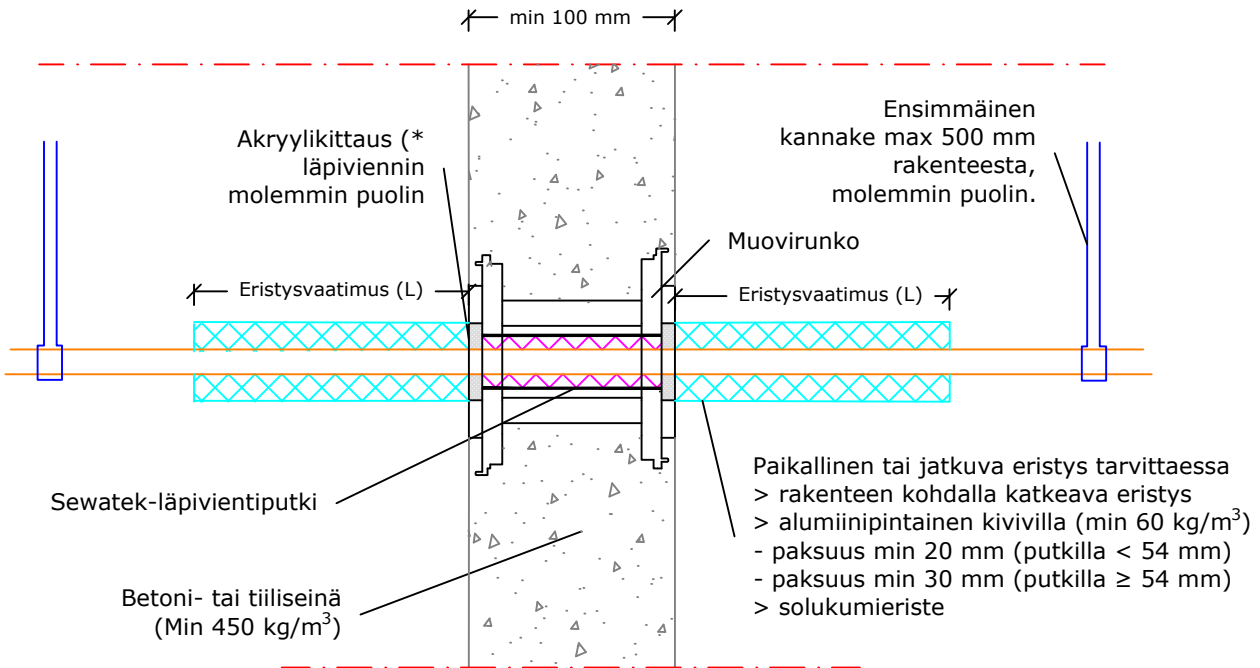

(* ei paloluokitusvaatimusta)

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys n. 1 dB betonirakenteessa	Sinkityt teräsputket	Moduulisarjojen mahdolliset K-mitat (moduulikoko)				min K-mitta (mm)	Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm (⁵ L = min 500 mm)			
		K70	K100	K120	K160		Eristämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko (Ø mm)									
ETA-12/0045 (31.8.2021)	FeZn 12 - 22	x	x	x	x	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	FeZn 28	-	x	x	x	75	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 28	-	-	-	-	260	EI 60	EI 120 (⁴)	EI 120	EI 60
	FeZn 35	-	x	x	x	85	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 54	-	x	x	x	100	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 64	-	-	-	x	160	-	EI 60 (⁵)	EI 60	-
	FeZn 64	-	-	-	-	290	-	-	EI 90	-
	FeZn 76	-	-	-	-	325	-	-	EI 90	-
	FeZn 89	-	-	-	-	325	-	-	EI 90	-