


S-sarjan läpivientivaraus (Seinärakenne min 100 mm)

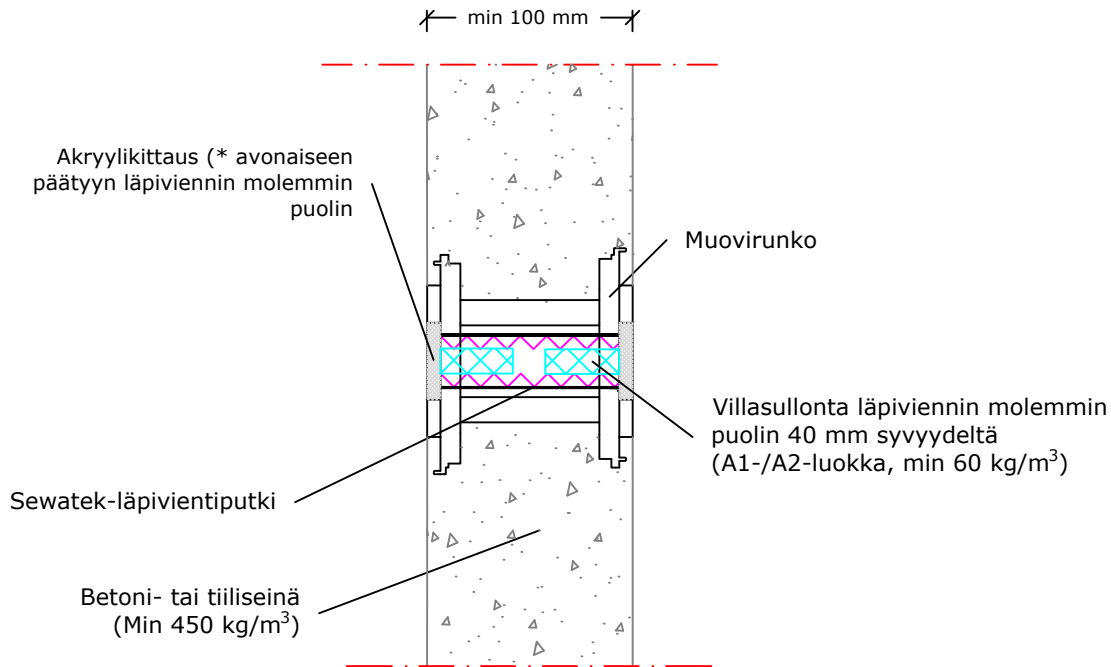

(* ei paloluokitusvaatimusta)

Läpivientivaraus	min a ₂ (mm)	min K-mitta (mm)	Paloluokka
Läpivientivaraus - Läpivienti ilman palokatkonauhaa	30	70	EI 60
Läpivientivaraus - Läpivienti (punainen) palokatkonauhalla	70	120	EI 120